

1. AKCINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. 2017 m. gruodžio 31 dienai bendrovės įstadinis kapitalas – **3 840 993,76 Eur**. Įstadinis kapitalas padalintas į **132 631** paprastąsias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė yra **28,96 Eur**. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Plungės rajono savivaldybei, kuri tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme.

2. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas - direktorius. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovės įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei įmonės įstatais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra auksčiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinių, didinti bei mažinti įstadinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus jo kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos klausimus.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių. Valdybą ketverių metų laikotarpio renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:

- A. Liutika - valdybos pirmininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- A. Stankuvienė - Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- A. Jurkus - Plungės rajono savivaldybės Stalgėnų seniūnijos seniūnas;
- A. Jurkaitis - UAB „Plungės vandenys“ vyr. inžinierius;
- R. Šlekonienė - UAB „Plungės vandenys“ ekonomistė.


Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimus, formuoja ir organizuoja bendrovės veiklos strategiją, analizuojant ir vertina metinius finansinių ataskaitų rinkinius. 2017 metais įvyko 6 valdybos posėdžiai, kurių metu valdyba analizavo įmonės finansinę veiklą ir rezultatus, išnagrinėjo ir pritarė 2016 m. finansiškoms ataskaitoms, sprendė iškilusius klausimus dėl tinklų plėtros, projektų vykdymo, beveiktiškų ir abejotinų vartotojų skolų bei kitus, įmonės veiklai reikšmingus, klausimus.

Bendrovės vadovas - direktorius Antanas Borumas. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas organizuojantis įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, siekiant kuo mažesne savikaina užtikrinti stabilią ir efektyvią įmonės veiklą. Bendrovės valdymo struktūra pavaizduota 1 paveiksle.

Uždarojo akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

2017 metų metinis pranešimas

1 pav. UAB „Plungės vandenys“ valdymo struktūra

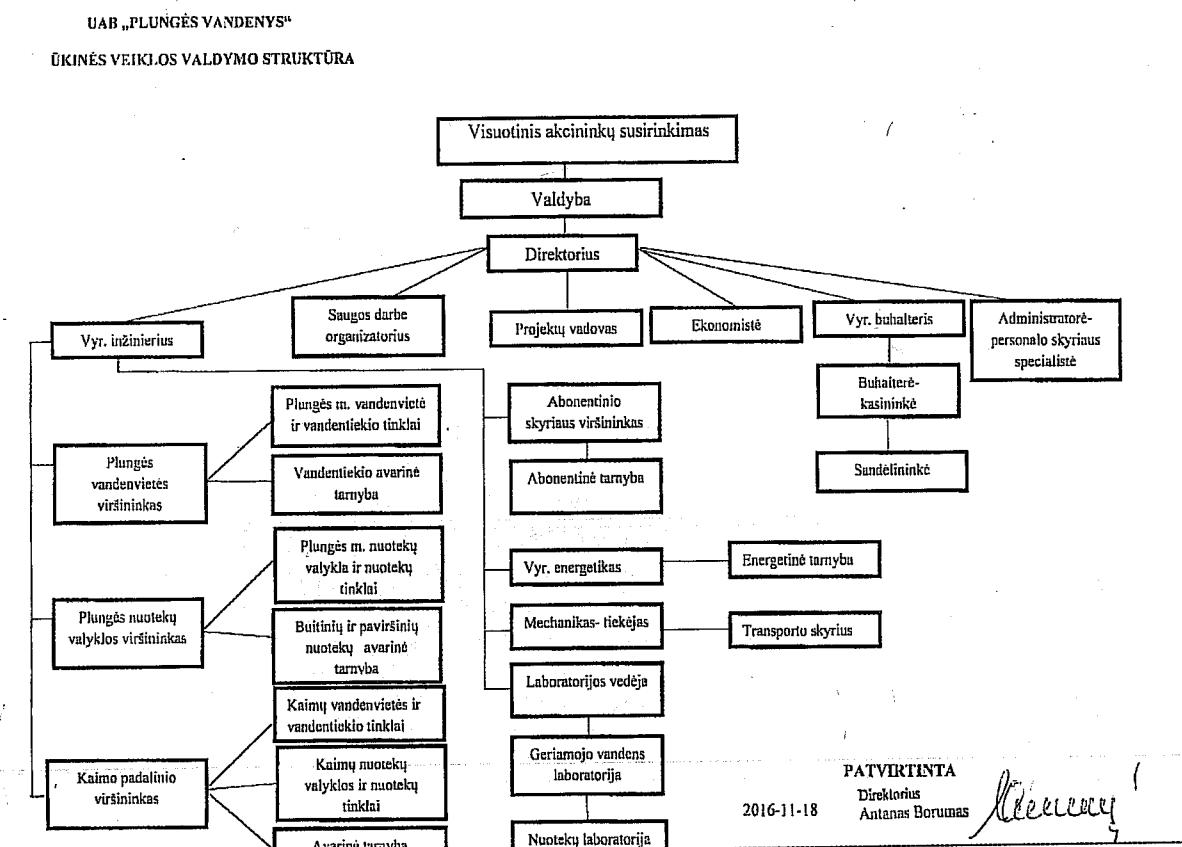

Ataskaitinių metų pabaigoje buvo 71,5 darbo etatai. Bendrovėje dirbo 71 darbuotojas, iš jų:

- vandens gavyboje - 9,
- vandens tiekime - 8,
- geriamojo vandens laboratorijoje - 3,
- nuotekų laboratorijoje - 2,
- nuotekų surinkimo veikloje - 11,
- nuotekų valymo veikloje - 12,
- transporto tarnyboje - 3,
- pardavimo tarnyboje - 8, iš jų:
 - 4 kontrolieriai,
 - 2 abonentinio skyriaus specialistai,
 - 2 apskaitos prietaisų montavimo - keitimo darbuotojai.
- Administracijoje - 16.


Per 2017 metus darbuotojų tarpe įvyko minimali kaita - 3 darbuotojai išėjo iš darbo. Jų pozicijas užėmė nauji darbuotojai: 1 - vandens gavybos veikloje, 1 - vandens pristatymo veikloje ir 1 administracijoje. Viena darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose nuo 2016 m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas


Vyrų ir moterų santykis pasikeitė nežymiai – 49 vyrai ir 23 moterys. 2017 metais bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis - 52,7 metai. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžių pateikiamas 2 paveiksle. Didžiausia dalį sudaro 51 - 60 metų darbuotojai (40 proc. visų dirbančiųjų).

2 pav. 2017 m. darbuotojų skaičius pagal amžių

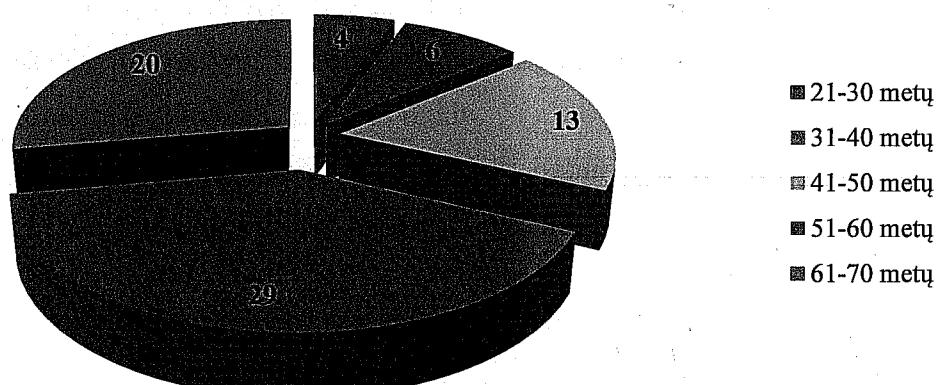

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2017 m. lyginant su 2016 m. didėjo 10 proc. (žr. 3 pav.). Darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimą įtakojo minimalios mėnesinės algos padidėjimas šalyje.

3 pav. Vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis
2011-2017 m.

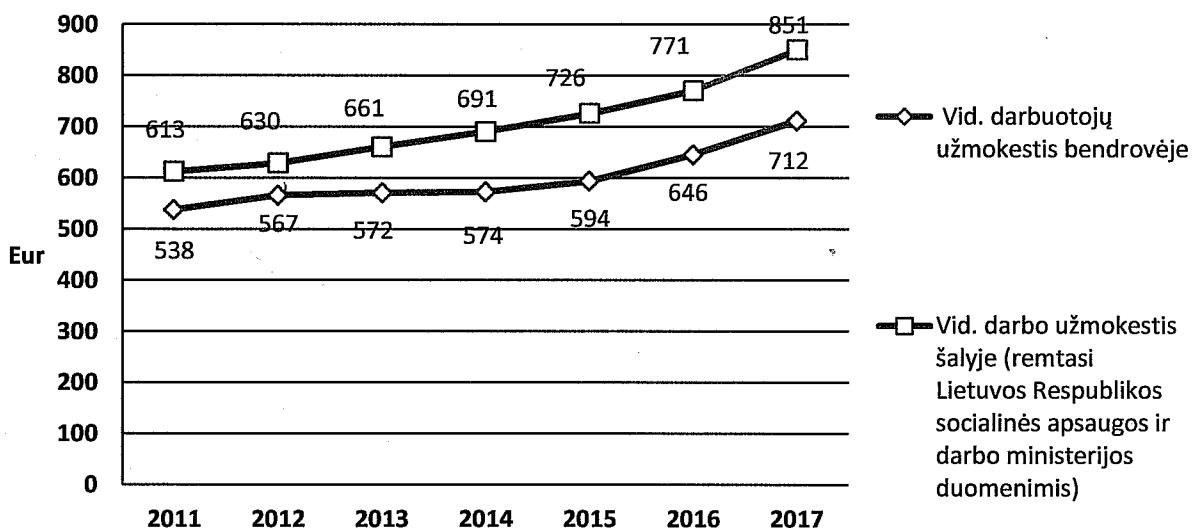

**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“
2017 metų metinis pranešimas**

3. BENDROVĖS VEIKLA

UAB „Plungės vandenys“ pagrindinė vykdoma veikla:

- Geriamojo vandens tiekimas - gavyba, ruošimas ir tiekimas;
- Nuotekų tvarkymas - surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.

3.1 Geriamojo vandens tiekimas

UAB „Plungės vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 35 vandenvietės, 53 arteziniai gręžiniai, 4 vandens pakėlimo stotys, 15 geriamo vandens gerinimo įrenginių, 9 vandens bokštai, 2 rezervuarai, 204 hidrantai ir 226,6 km vandens tinklą.

UAB „Plungės vandenys“ eksplotuojamų gręžinių našumas 5.856 tūkst. m³ vandens per metus. Iš viso per 2017 m. pakelta 1.381,4 tūkst. m³ geriamo vandens.

1 lentelė. 2017 m. vandenvietėse išgauto požeminio vandens kiekis

Eil. Nr.	Vandenvietė	Gręžinių skaičius	Išgauto vandens kiekis, m ³	Aptarnaujama teritorija
1.	Plungės miesto vandenvietė	9	1.141.834	Plungės m., Noriškių k., Macenų k., Kaušėnų k., Prūsalių k., Varkalių k., Pakerų k., Babrungo k., Truikių k.
2.	Karklėnų k. vandenvietė	1	5.740	Karklėnų k.
3.	Kulių mstl. vandenvietė	2	17.960	Kulių mstl., Kumžaičių k.
4.	Stalgėnų k. vandenvietė	2	12.620	Stalgėnų k.
5.	Milašaičių k. vandenvietė	1	6.270	Milašaičių k.
6.	Babrungėnų k. vandenvietė	1	260	Babrungėnų k.
7.	Didvyčių k. vandenvietė	1	6.550	Didvyčių k., Lieplaukalės k.
8.	Glaudžių k. vandenvietė	1	5.340	Glaudžių k.
9.	Jovaišiskės k. vandenvietė	1	2.370	Jovaišiskės k.
10.	Platelių mstl. vandenvietės	4	29.090	Platelių mstl.
11.	Beržoro k. vandenvietė	2	1.660	Beržoro k.
12.	Gintališkės k. vandenvietė	2	6.830	Gintališkės k.
13.	Dovainių k. vandenvietė	1	3.060	Dovainių k.
14.	Užpelkių k. vandenvietė	1	480	Užpelkių k.
15.	Gilaičių k. vandenvietė	1	390	Gilaičių k.
16.	Šateikių k. vandenvietė	2	16.050	Šateikių k.
17.	Narvaišių k. vandenvietė	1	8.820	Narvaišių k.
18.	Kadaičių k. vandenvietė	1	1.440	Kadaičių k.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”


2017 metų metinis pranešimas

19.	Alksnėnų k. vandenvietė	1	3.850	Alksnėnų k.
20.	Aleksandravo k. vandenvietė	2	10.410	Aleksandravo k.
21.	Žlibinų k. vandenvietė	2	10.910	Žlibinų k.
22.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.1	1	2.480	Kantaučių k.
23.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.2	1	9.450	
24.	Keturakių k. vandenvietė	1	2.440	Keturakių k.
25.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.1	1	25.170	Ž.Kalvarijos mst.
26.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.2	1	-	Ž.Kalvarijos mst.
27.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.3	1	1.440	Ž.Kalvarijos mst.
28.	Gegrėnų k. vandenvietė	1	9.790	Gegrėnų k.
29.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.1	1	17.940	Alsėdžių k.
30.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.2	1	1.650	
31.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.3	1	1.000	
32.	Merkelių k. vandenvietė	1	2.210	Merkelių k.
33.	Stanelių k. vandenvietė	1	8.530	Stanelių k.
34.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 1	1	4.670	Grumblių k.
35.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 2	1	2.680	
Iš viso išgauta vandens, m ³ :			1.381.384	

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausiai vandens išgaunama Plungės miesto vandenvietėje – 82,66 proc. viso kiekio, mažiausiai - Babrungėnų k. vandenvietėje (0,02 proc). 2017 m. per parą vidutiniškai buvo išgaunama 3.785 m³ vandens, o tai 6,3 proc. daugiau nei 2016 m.

4 pav. Išgauto vandens kiekiečių dinamika 2011- 2017 metais

Kiekis, tūkst. m³

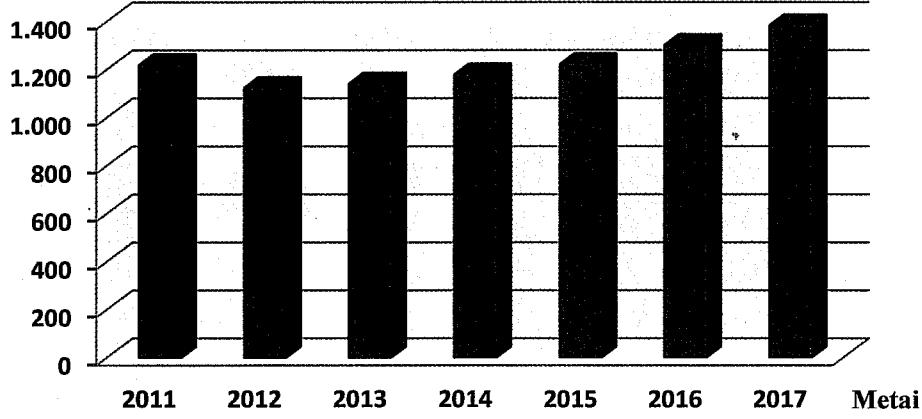

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas


Pastaruosius metus išgauto vandens kiekis kasmet didėjo. Tai įtakojo naujų vartotojų prisijungimas ir gamybinių įmonių veiklos apimčių didėjimas. Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo, kuris atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus.

Daugumos vandenviečių, kuriose yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai ir paduodamas nugeležintas vanduo, tiekiamas geriamasis vanduo specifikuotų indikatorinių rodiklių verčių 2017 metais neviršijo. Tačiau yra vandenviečių, kurių tiekiamame geriamajame vandenye yra randamos amonio, bendrosios geležies bei mangano didesnės, nei nustato Lietuvos higienos norma, koncentracijos. Nors didesnės indikatorinių rodiklių koncentracijos neturi įtakos žmonių sveikatai, tačiau gali pakeisti geriamojo vandens skonį, spalvą, kvapą ar drumstumą. Šiose vandenvietėse pirminiams vandens paruošimui bendrovė ateityje planuoja įrengti nugeležinimo filtrus.

Bendrovės tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija. Per 2017 metus Geriamojo vandens tyrimų laboratorija (leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5) ištyrė 738 mėginius. I NVI atitekančiu ir į gamtinę aplinką išleidžiamu nuotekų kokybę tikrina Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija (leidimas 2010-11-12 Nr. 1AT – 246), kuri per 2017 metus ištyrė 349 mėginius..

2017 metais geriamo vandens realizuota 1.060,5 tūkst. m³. Dėl vykdomy vandentiekio tinklų infrastruktūros plėtros, įmonių gamybinės apimties padidėjimo, geriamojo vandens 2017 m. parduota 6 proc. daugiau negu 2016 metais (žr. 5 pav.).

5 pav. Vandens realizacijos dinamika 2011 - 2017 metais

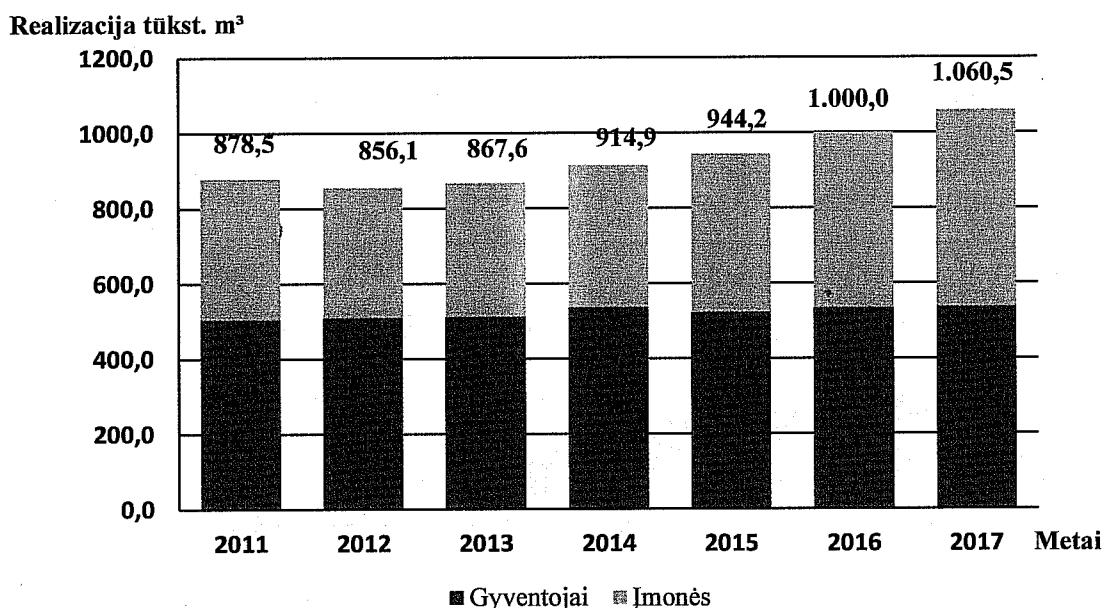

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas


Gyventojų suvartojoamas vandens kiekis m^3 per metus yra ganētinai stabilus ir kilo tik 5,9 proc. nuo 2011 m. iki 2017 m. Vienas aptarnaujamos teritorijos gyventojas savo namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 54,9 litrus vandens per parą, t.y. 5,5 proc. daugiau nei 2016 m. Pagrindinis patiekiamo teritorijai vandens kiekio m^3 augimas matomas aptarnaujamų įmonių ir organizacijų vartojime - 2017 m. suvartota 49,22 proc. viso patiekto vandens kiekio m^3 , t.y. 29 proc. daugiau nei 2011 m. bei 11 proc. didesnis vandens suvartojimas nei 2016 m.

2017 m. neapskaityta 299,2 tūkst. m^3 vandens, kas sudaro 22,1 proc. viso vandens kiekio patiekto teritorijai. Apie 2 proc. išgauto vandens kasmet yra sunaudojama technologiniams vandens kokybės gerinimo procese, o kitos vandens netektybė susidaro dėl pasenusių ir susidėvėjusių vidaus bei išorės videntiekio tinklų, skaitiklių poveikio įvairiomis mechaninėmis priemonėmis ar vartotojų ne laiku deklaruojamo vandens suvartojimo. Taipogi, videntiekio tinklų avaringumas turi didelę įtaką bendrovės veiklai. Per 2017 metus likviduotos 148 videntiekio avariujos. Bendrovės avarinės tarnybos atlieka kontrolinę videntiekio tinklų apžiūrą, ieško nematomų vandens nutekėjimų bei atlieka gedimų remontus. Bendrovė kiekvienais metais vykdo videntiekio tinklų renovaciją siekiant sumažinti neapskaitomą vandens kiekį. 2018 m. planuojama dalį, šiuo metu naudojamų, vandens apskaitos prietaisų pakeisti nuotolinio nuskaitymo skaitikliais, tad, abonento suvartojoamas kiekis bus deklaruojamas nuotoliniu būdu.

3.2 Nuotekų tvarkymas

UAB „Plungės vandenys“ eksploatuoja 85 nuotekų perpumpavimo stotis, 15 nuotekų valyklių. Nuotekų tinklų ilgis - 199,6 km. Bendrovė eksploatuoja Plungės miesto ir Platelių, Aleksandravo, Kantaučių, Karklėnų, Milašaičių, Narvaišių, Stalgėnų, Žlibinų, Stanelių, Šateikių, Gegrėnų, Kulų, Alsėdžių ir Ž. Kalvarijos gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas.

6 pav. Išvalytų ir realizuotų nuotekų kiekis 2011-2017 m.

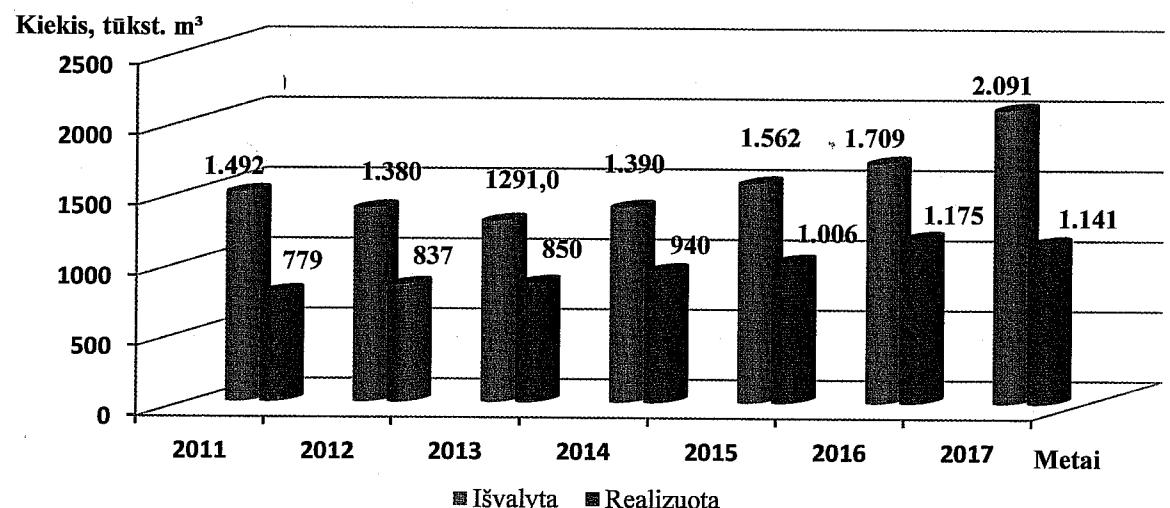


Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas

2017 m. surinkta ir išvalyta 2.091,44 tūkst. m³ nuotekų, iš jų realizuota 1.141,3 tūkst. m³ buitinių nuotekų. Nuotekų realizavimo apimtys 2017 m. sumažėjo 2,8 proc. palyginus su 2016 m. realizacija (žr. 6 pav.).

Neapskaitytų nuotekų kiekis sudaro 45,4 proc. visų surinktų nuotekų - tai nuotekų infiltracija tinkluose, vandens netekčių nuotekos daugiabučiuose namuose bei karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas (žr. 7 pav.). Pašalinio vandens pritekėjimas į nuotekų tinklus susijęs su itin lietingais šių metų mėnesiais: liepa, rugsėjis - lapkritis. Siekiant mažinti šiuos nuostolius, vykdomi nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros, paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo projektai.

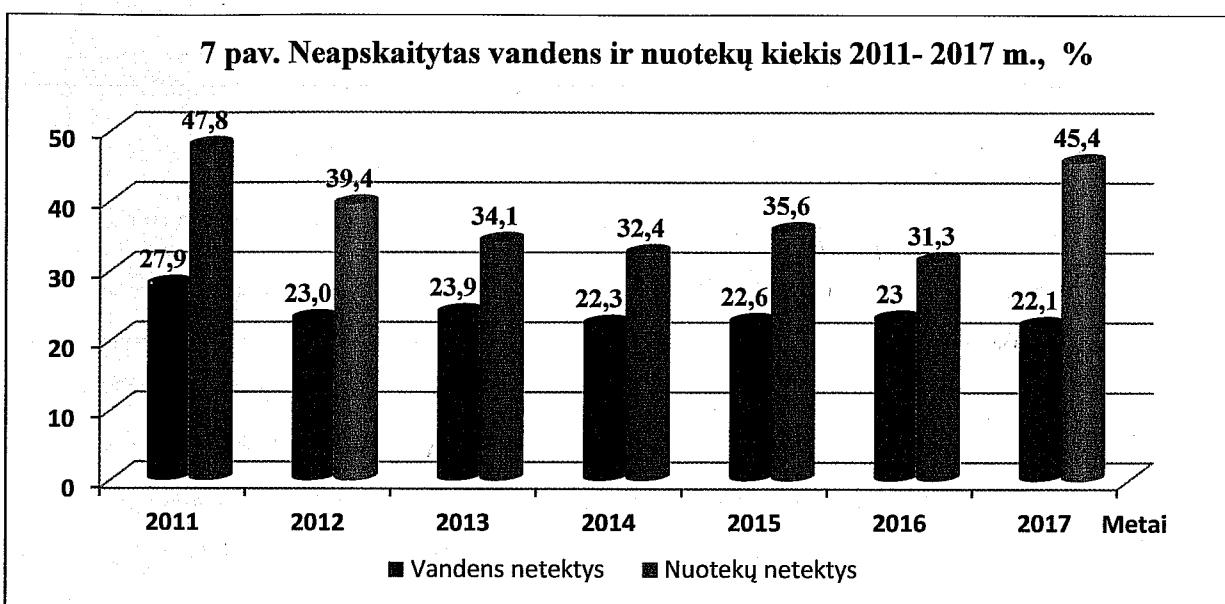

Plungės mieste ir kaimuose esančių nuotekų tinklų amžius siekia 30 metų ir daugiau. Dėl vamzdžių įlūžimų, blogų sujungimų, šulinių pralaidumo, vamzdžiai užsikemša ir į tinklus patenka grūtinis vanduo.

2017 metais nuotekų tinklų avarinė tarnyba likvidavo 1.145 kanalizacijos avarijas, iš kurių net 642 (56 proc.) buvo daugiabučių namų stovų užsikimšimai. Nors tai nėra bendrovės aptarnaujamas objektas, tačiau avarinė tarnyba privalo pašalinti dėl to susidariusias kanalizacijos šulinių avarijas. Ši paslauga nėra apmokestinama, o avarių priežastys dažniausiai būna dėl neatsakingo daugiabučių bendrijų gyventojų buities vedimo ir sistemų naudojimo.

Plungės miesto, Varkalių, Noriškių, Prūsalų, Kaušėnų ir Babrungo k. nuotekos surenkamos ir išvalomos Varkalių k. esančioje Plungės miesto nuotekų valykloje. 2017 m. visos nuotekos atitiko Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos nustatyti normatyvus ir buvo išleistos į Mažosios Sruojos upę, kuri ištaka į Minijos upę.

3.3. Vartotojai

2017 metais UAB „Plungės vandenys“ teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi 12.029 vartotojai (namų ūkiai) ir 463 abonentai (įmonės, organizacijos, veiklą vykdantys fiziniai asmenys).

2 lentelė. Vartotojų ir abonentų skaičiaus dinamika 2011- 2017 metais

Metai	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
VARTOTOJŲ SKAIČIUS	11.012	11.126	11.390	11.610	11.835	11.956	12.029
<i>1. Vartotojai, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos:</i>	<i>8.404</i>	<i>8.640</i>	<i>9.171</i>	<i>9.564</i>	<i>10.002</i>	<i>10.222</i>	<i>10.353</i>
gyvenantys daugiabučiuose namuose	6.345	6.335	6.336	6.198	6.198	6.198	6.207
gyvenantys individualiuose namuose	2.059	2.305	2.835	3.366	3.804	4.024	4.146
<i>2. Vartotojai, kuriems tiekiamas tik vanduo</i>	<i>2.436</i>	<i>2.317</i>	<i>2.042</i>	<i>1.863</i>	<i>1.626</i>	<i>1.523</i>	<i>1.466</i>
<i>3. Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos</i>	<i>172</i>	<i>169</i>	<i>177</i>	<i>183</i>	<i>207</i>	<i>211</i>	<i>210</i>
ABONENTŲ SKAIČIUS	452	448	452	455	469	460	463

Iš lentelės duomenų matyti, kad vartotojų skaičius kasmet didėjo. Šiais metais taip pat pastebima, kad vartotojų, kuriems tiekiamas tik vanduo, skaičius mažėjo, o vartotojų, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos, skaičius priešingai - didėjo. Tai salygoja nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra tuose kvartaluose, kur jau buvo centralizuotai tiekiamas vanduo. Daugiabučiuose gyvena 60 proc. vartotojų, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos, individualiuose namuose – 40 proc.

Abonentų skaičius nuo 2012 m. iki 2015 m. kasmet didėdavo, tačiau nuo 2016 m. neženkliai sumažėjo – 2017 m. aptarnaujama 1,2 proc. mažiau abonentų nei 2015 m.

4. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

4.1 Pajamos

Pagrindinė UAB „Plungės vandenys“ veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Be pagrindinės veiklos pajamų, įmonė gauna ir kitos veiklos, kurios kainos nereguliuojamos, pajamų. Tai būtų pajamos už transporto paslaugas, laboratorinius tyrimus, apskaitos prietaisų montavimo (vartotojui pažeidus infrastruktūros naudojimo taisykles), prijungimo/ atjungimo paslaugas, tinklų remonto paslaugas, nuomos pajamos už sumontuotą duomenų perdavimo įrangą (antenas) ant vandens bokštų ryšių perdavimo įmonėms ir kitos pajamos. Finansinės - investicinės veiklos pajamoms priskiriamos baudų ir delspinigių pajamos.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas

Per 2017 m. UAB „Plungės vandenys“ uždirbo 2.323,56 tūkst. Eur pajamų, o tai 23,76 tūkst. Eur daugiau nei 2016 m.

3 lentelė. 2017 metų pajamų šaltiniai

PAJAMŲ ŠALTINIAI	tūkst. Eur.
2017 M. PAJAMOS	2.323,56
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.303,15
Vandens tiekimo pajamos	862,29
Nuotekų tvarkymo pajamos	1.317,19
Pardavimo pajamos	123,67
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14,52
Laboratorijos paslaugų pajamos	3,86
Metalo ir kt. atliekų pardavimo pajamos	0,82
Apskaitos prietaisų montavimo pajamos; atjung./prijung. mokesčis	1,40
Vandentiekio tinklų rem.paslaugų pajamos	0,97
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas; už transporto paslaugas gautos pajamos	0,51
Nuomos pajamos; už naujų vartotojų prisijungimą ir kt. pajamos	6,96
FINANSINĖS - INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5,9
Baudų ir delspinigių pajamos	5,88

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2017 m. iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos įmonė uždirbo 2.179,5 tūkst. Eur pajamų, o tai sudarė 93,8 proc. visų uždirbtų pajamų. Vandens tiekimo pajamos sudarė 37,1 proc., nuotekų tvarkymo pajamos – 56,7 proc. visų uždirbtų pajamų. Pardavimo kainos pajamos sudaro 5,3 proc. visų pagrindinės veiklos pajamų. Kitos veiklos ir finansinės – investicinės veiklos pajamos sudarė 0,9 proc. visų bendrovės pajamų.

4.2 Sąnaudos

2017 m. bendrovės sąnaudos siekė 1.896,7 tūkst. Eur (žr. 8 pav.). Didžiausią dalį užėmė darbo sąnaudos – 42,49 proc. Darbo užmokesčis sudarė 75,6 proc. visų darbo sąnaudų, socialinis draudimas – 23,4 proc., įmokos į garantinių fondų – 0,2 proc., nedarbiningumas bei kitos su darbo santykiais susijusios išlaidos – 0,8 proc.

Turto įsigyto nuosavomis lėšomis amortizacijos sąnaudos 2017 m. sudarė 263,5 ūkst. Eur. Dotuoto turto nusidėvėjimas ir amortizacija veiklos rezultatams įtakos neturi.


Mokesčių sąnaudos sudaro 7,1 proc. bendrujučių metinių bendrovės sąnaudų. Per 2017 metus sumokėta už gamtos taršą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 7,1 tūkst. Eur bei 85,4 tūkst. Eur gamtos ištakelių mokesčių. Šios įmokos 2017 metais padidėjo atitinkamai 7 proc. ir 15 proc.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas


Nekilnojamojo turto mokesčis yra 1 tūkst. Eur, o mokesčis Valstybinei kainą ir energetikos kontrolės komisijai padidejo 10 proc. ir buvo 6,4 tūkst. Eur.

8 pav. Sąnaudų struktūra pagal sąnaudų grupes 2017 metais, proc.

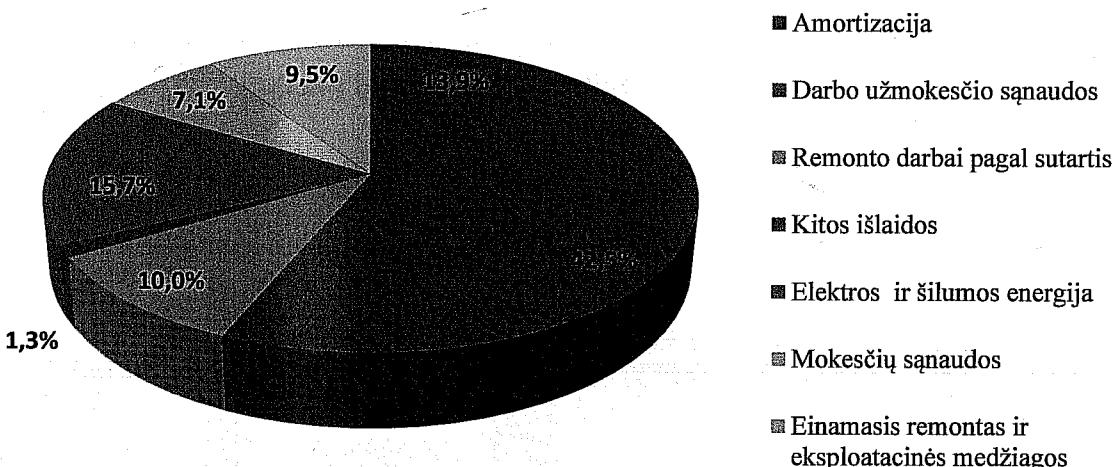


Išlaidos elektros ir šilumos energijai sudaro 15,7 proc. visų sąnaudų. Per 2017 m. suvartota 3.551,7 tūkst. kWh elektros energijos. Suvartotos elektros energijos sąnaudos 2017 m. sudarė 298,4 tūkst. Eur. Suvartotas elektros energijos kiekis dėl didėjančios vandens ir nuotekų realizacijos didėja kiekvienas metais, tačiau sąnaudos tendencingai mažėja dėl mažėjančios elektros energijos kainos ir 2017 m. yra 6,3 proc. mažesnės lyginant su 2016 m.

9 pav. Elektros energijos suvartojimas 2014 - 2017 m., Eur ir kWh, tūkst.

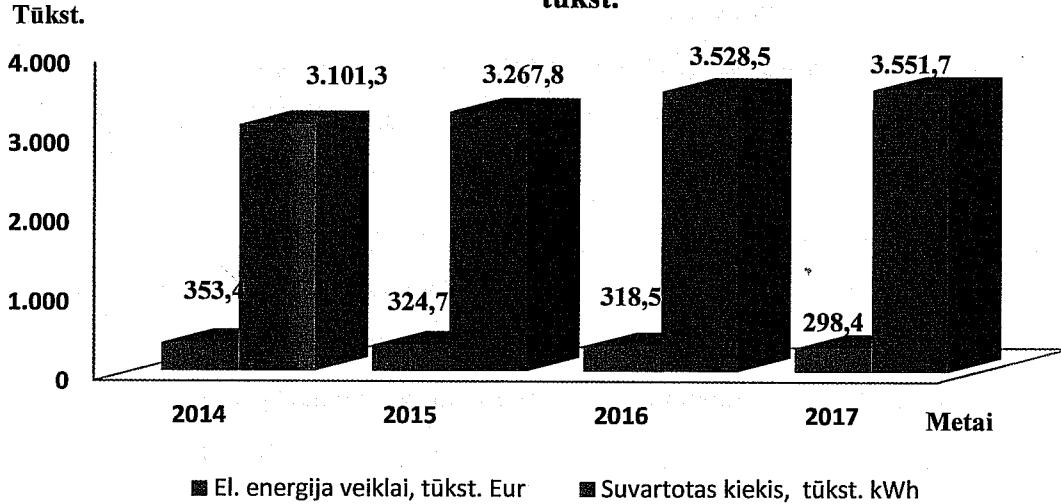

4.3 Pelningumas

Bendrovė nuo 2009 metų veiklą vykdo pelningai. Bendrovė 2017 metus baigė su 426,9 tūkst. Eur grynuoju pelnu, o tai 28,87 proc. daugiau nei 2016 m. (žr. 10 pav.). Skolų biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui nėra.

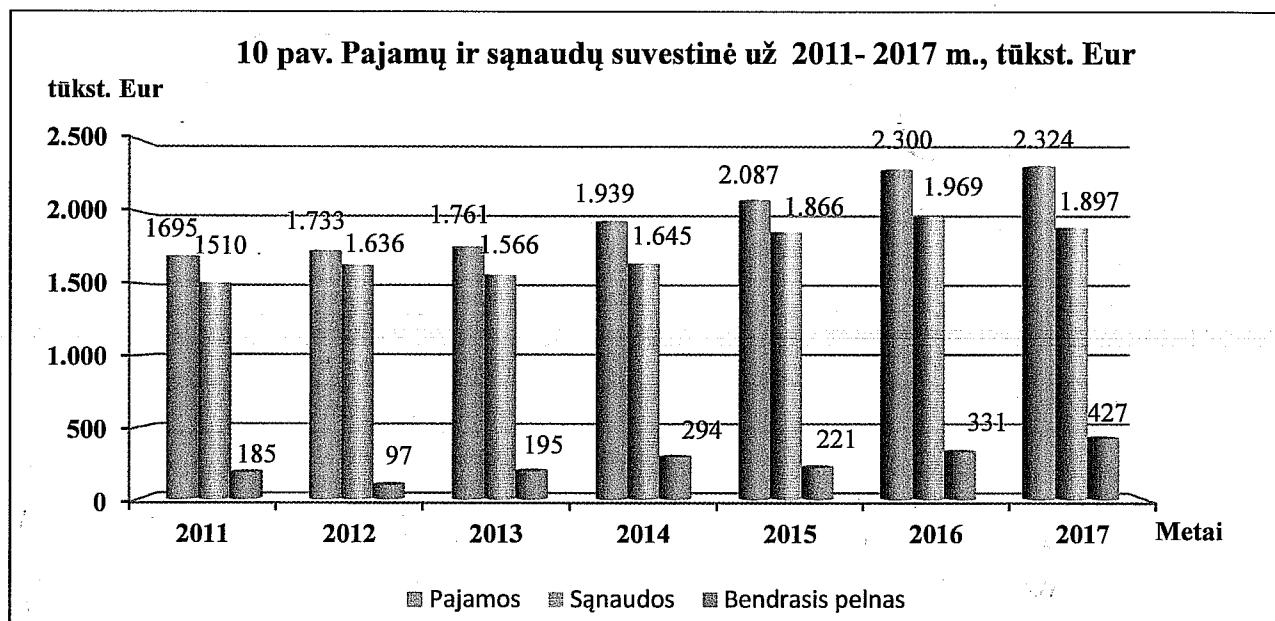

Grynasis bendrovės pelningumas 2017 m. – 18,5 proc. (2016 – 14,5 proc., 2015 – 10,8 proc.). Taigi, kiekvienas įmonės pardavimų euras atneša beveik 18 centų grynojo pelno.

4.4 Pirkėjų įsiskolinimas

2017 metų gruodžio 31 dienai gyventojų ir įmonių skolos už vandenį ir nuotekas sudarė 217,8 tūkst. Eur, iš jų gyventojų – 76,9 tūkst. Eur, įmonių ir organizacijų – 140,9 tūkst. Eur. Ataskaitinius metus palyginus su praėjusiais, vartotojų ir abonentų skolos sumažėjo 14,2 proc. Didžiausias skolininkas tarp įmonių - UAB „Plungės šilumos tinklai“. Šios įmonės mokėtina suma 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 37,3 tūkst. Eur. Tai yra 17,13 proc. visos įmonių ir organizacijų įsiskolinimų sumos. Didžiulės skolos yra svarbus rodiklis, kadangi bendrovė tiekia vandenį, kuris turi būti tiekiamas nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo to ar už jį sumokėta, ar ne. Išieškant įsiskolinimus, įteikiami įspėjimai apie susidariusį įsiskolinimą, nesumokėjus skolos išieškoma per teismą. Skolininkams suteikiama galimybė, sudarius skolos išsimokėjimo grafikus, jas padengti dalimis. Įmonėms dėl susidariusių įsiskolinimų siunčiami pranešimai ir priminimai el. paštu. Detaliau apie pirkėjų įsiskolinimą išanalizuota aiškinamajame rašte.

Vidutinė debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo įmonei trukmė 2017 m. yra 35 dienos. UAB „Plungės vandenys“ tiekėjai suteikia 30 dienų atsiskaitymo terminą.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas

4.5 Igyvendintos investicijos

UAB „Plungės vandenys“ 2013 - 2017 m. perspektyvinio veiklos ir plėtros plano įvykdymas 2017 metais pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Veiklos ir plėtros plano vykdymas 2017 m.

Eil.Nr.	Darbai	planas	faktas
1	Uždaromosios armatūros keitimui	14,5	27,8
2	Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra	231,7	431,7
3	Vandenviečių sanitariinių zonų apsaugos modernizavimas	0	0
4	Kaimo seniūnijų videntvarkos objektų rekonstrukcija, remontas	29	17,6
5	Vandens nugeležin. įrenginiai	115,8	140,6
6	Pastatų remontai, rekonstrukcijos	11,6	7,2
7	Vandens bokštų ir gręžinių kaimo seniūn. atnaujinimas, remontas, tamponavimas	23,2	14,5
8	Diagnostinės aparatūros, elektros ir spec. įrengimų įsigijimas	34,8	12,9
9	Siurblių atnaujinimas	5,8	8,1
10	Autotransporto, spec. transporto įsigijimas	26,1	80,9
11	Laboratorijos įrangos, baldų įsigijimas	2,9	2,5
12	Dumblo išvežimas iš aikštelių, aikštelių remontas	29	75,4
13	Kompiuteriai ir programinė įranga	5,8	0,8
14	Apskaitos prietaisų įsigijimas	5,8	33,3
15	Įmonės turto inventorinių bylų sudarymas	8,7	0,4
16	Kitas turtas	0	14,1
17	Priemonės Plungės NVĮ kvarčų mažinimui	2,9	4,4
18	Plungės m. geriamo vandens nugeležinimo vonių įkrovos keitimas, vonių remontas	43,4	0
	įš viso:	590,8	872,2

Kiekvienais metais veiklos ir plėtros planas vykdomas pagal poreikį ir turimas lėšas. 2017 m. įgyvendinta investicijų 281,4 tūkst. Eur. daugiau nei buvo planuota. 49,5 proc. (431,7 tūkst. Eur) visų 2017 m. įvykdytų darbų sudaro investicijos į videntiekio ir nuotekų tinklų renovavimą bei plėtrą. Iš jų 251,5 tūkst. Eur investicijų skirta projektų vystymui, kurių darbai tėsis ir ateinančiais laikotarpiais. 2017 m. bendrovė įsigijo asenizacinię mašiną nuotekų transportavimo paslaugai.

UAB „Plungės vandenys“ vykdant veiklos ir plėtros plano įgyvendinimą pirmenybę teikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastruktūros plėtros, kokybės gerinimo darbams.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas

Bendrovė 2017 m. gegužės 29 d. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ finansavimo. Sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gegužės 4 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-371 projektui skirtos finansavimo lėšos. Bendrovei suteikta Europos investicijų banko perskolinamoji paskola, kurios suma 1.200,0 tūkst. Eur. Projektui reikiamų finansuoti išlaidų suma – 3.122.969,90 Eur. Iš jų: 1.737.733,00 Eur - Europos Sajungos fondų lėšos, o 1.385.236,90 Eur - UAB Plungės vandenys“ lėšos. Projekto tikslas - paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės rajono Kaušėnų (2,93 km), Prūsalių (6,26 km), Glaudžių (6,73 km), Jovaišiškės (4,27 km) kaimuose, rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Plungės mieste (4,9 km) bei pastatant vandens gerinimo įrenginius Narvaišių kaime.

UAB „Plungės vandenys“ 2017 m. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ finansavimo. Ši sutartis pasirašyta atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. sausio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-102 projektui skirtos finansavimo lėšos. Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų suma – 1.000.974,81 Eur. Lėšų šaltiniai pasiskirsto: 850.828,59 Eur Europos Sajungos fondų lėšos, 150.146,22 Eur Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto vykdytojas UAB „Plungės vandenys“. Šio projekto tikslas yra naujai nutiesti bei rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Plungės mieste.

2017 m. iš viso pasirašytių sutartys ir pradėti parengiamieji darbai 2 projektams, kurių trukmė 12 ar 24 mėn. ir bus įgyvendinti iki 2019-2020 m.

2017 m. Plungės rajono savivaldybė perdavė UAB „Plungės vandenys“ eksplotuoti 31,3 km paviršinių nuotekų tinklų, tačiau iš jų tik 6,9 km įregistruoti Registrų centre.

4.6 Pagrindiniai įmonės neapibrėžtumų ir rizikos faktoriai

- Bloga geriamo vandens kokybė gyvenvietėse. Reikalingos nemažos investicijos vandens kokybei pagerinti;
- Mažėjantis gyventojų skaičius salygoja planuojamą surinkti pajamas;
- Vangus vartotojų jungimasis prie naujai nutiestų tinklų;
- Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo veikla, jos renovacijai bei plėtrai reikalingi resursai;
- Dažna Vyriausybės priimamų ir reguliuojančių įmonės veiklą teisės aktų kaita, taip pat daro neigiamą įtaką įmonės veiklai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

2017 metų metinis pranešimas

Šioms rizikoms paveikti įmonė svertų turi nedaug. Tačiau bus dedamos pastangos ir toliau ieškoti investicijų kokybiškam geriamam vandeniu tiekti, didinti vartotojų plėtrą, užtikrinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, tobulinti bendrovės valdymą.

Nepaisant įvykdytos plėtrų, nutiestų nuotekų ir vandens tinklų, nemaža dalis gyventojų iki šiol naudoja iškastinių šulinių ar individualių gręžinių vandenį, kurio kokybė ne visada atitinka geriamo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Dalis gyventojų nenoriai jungiasi prie nuotekų tinklų siekdami išvengti didesnių mokesčių. Ar dauguma gyventojų prisijungs prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, nutiestų ES paramos lėšomis, priklauso ne tik nuo įmonės pastangų, bet ir nuo Plungės rajono savivaldybės iniciatyvos - vykdomų projektų informacijos sklaidos bei piliečių skatinimo priemonių. Vykdant videntiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtrą ir renovaciją bei siekiant didesnio investicijų įsisavinimo efektyvumo, reikalinga dažna ir intensyvi gyventojų nuotekų tvarkymo sistemų kontrolė.

4.7 Įmonės veiklos planai ir prognozės

Norint įgyvendinti tolimesnius UAB „Plungės vandenys“ videntiekio ir nuotekų infrastruktūros renovavimo bei plėtrų darbus, bendrovė ruošia veiklos strategiją 2018 – 2021 m., kurios sėkmingam vykdymui reikalingas papildomų lėšų poreikis.

Bendrovė 2017 m. pradėjo ir iki 2020 m. vykdys 2 projektus, kurie dalinai finansuojami Europos Sajungos fondų lėšomis. Planuojama 2017 – 2020 m. atlikti darbų už 7.971,8 tūkst. Eur, pakloti bei rekonstruoti 7,97 km vandens tiekimo tinklų, 16,814 km nuotekų tiekimo tinklų, naujai nutiesti 4,619 km paviršinių nuotekų tinklų bei rekonstruoti 1,286 km paviršinių nuotekų tinklų aptarnaujamoje bendrovės teritorijoje.

2018 m. bendrovė planuoja įgyvendinti projektų už 2.752 tūkst. Eur, iš kurių apie 56 proc. sudarys Europos Sajungos fondų lėšos. Likusi dalis investicijų bus vykdoma Plungės rajono savivaldybės ir bendrovės lėšomis.

UAB „Plungės vandenys“ 2016 m. į savo veiklos planą įtraukė kovos su korupcija programą, kurios įgyvendinimo priemonių planas sudarytas ir 2018 – 2021 metams. Programos tikslas užtikrinti veiksmingą bei kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą bendrovėje. Sudarytas priemonių planas užtikrins skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę bendrovės veiklą (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Korupcijos prevencijos 2018-2021 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Eil. Nr.	Priemonės	Įvykdymo terminai	Atsakingi asmenys
1.	Siekiant sumažinti korupcijos atsiradimo galimybes, siekti viešumo, skaidrumo kontrolės, reikalingą informaciją skelbtį viešai	Nuolat	asmenys, atsakingi už antikorupcinę veiklą bendrovėje
2.	Pasirašytinai supažindinti darbuotojus su bendrovėje patvirtintais korupcijos prevencijos programos ir priemonių planu.	Po korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo	Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.
3.	Anoniminės apklausos būdu apklausti vartotojus dėl apskaitos rodmenų nustatymo, keitimo ir kt. klausimų.	1 kartą į metus	Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.
4.	Užtikrinti bendrovės piniginių lėšų teisingą panaudojimą	Nuolat	Vyr. buhalterė
5.	Viešuosius pirkimus vykdyti elektroninėje erdvėje (vadovaujantis bendrovės direktoriaus patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir viešujų pirkimų įstatymu)	Viešujų pirkimų vykdymo metu	Vyr. inžinierius A. Jurkaitis (VP komisijos pirmininkas), darbuotojai vykdantys viešuosius pirkimus
6.	Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į darbą	Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys	Bendrovės direktorius
7.	Užtikrinti tikslingą tarnybinio transporto panaudojimą	Nuolat	Atsakingi darbuotojai
8.	Užtikrinti kontrolę dėl kuro degalų panaudojimo tarnybiniam transportui	Nuolat	Atsakingi darbuotojai
9.	Užtikrinti bendrovės materialinių vertybų teisingą apskaitą ir panaudojimą	Nuolat	Atsakingi darbuotojai
10.	Piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimas	Gavus skundą ar prašymą	Padalinių vadovai ir kiti atsakingi darbuotojai
11.	Teisingas sutarčių sudarymas su įmonėmis ir gyventojais, bei tikslinges skaitiklių parodymų nurašymas.	Nuolat	Atsakingi asmenys
12.	Bendrovės interneto svetainėje skelbtī teikiamų paslaugų kainas	Nuolat	Ekonomistė Abonentinio skyriaus viršininkė
13.	Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti bendrovės direktorių	Gavus pranešimą	Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.

UAB „Plungės vandenys“ ir toliau numato siekti šių pagrindinių tikslų:

- suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis kuo didesnei Plungės rajono gyventojų daliai;

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”

2017 metų metinis pranešimas

- užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą;
- efektyviai perimti paviršinių nuotekų sistemų tvarkymą, rekonstruoti, plėsti bei užtikrinti sklandų funkcionavimą;
- patikimai surinkti nuotekas ir jas išvalyti pagal nustatytaus normatyvus, darant minimalią žalą aplinkai;
- išspręsti nuotekų valymo dumblo tvarkymo problemą;
- aktyviai dalyvauti įgyvendinant ES lėšomis vykdomus projektus;
- užtikrinti, kad teikiamų paslaugų kokybė ir savikaina atitiktų vartotojų mokumą;
- ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų išieškojimui;
- mažinti vandens netektis ir infiltraciją.

Direktorius

Antanas Borumas