

UAB „Plungės vandenys“

2016 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2016 m. gruodžio 31 d.

1. AKCINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. 2016 m. gruodžio 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas – **3 840 993,76 Eur**. Įstatinis kapitalas padalintas į **132 631** paprastąsias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė yra **28,96 Eur**. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Plungės rajono savivaldybei, kuri tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme.

2. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas - direktorius. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei įmonės įstatais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus jo kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos klausimus.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių. Valdybą ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:

- A. Liutika - valdybos pirmininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
- A. Stankuvienė - Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė.
- A. Jurkus - Plungės rajono savivaldybės Stalgėnų seniūnijos seniūnas.
- A. Jurkaitis - UAB „Plungės vandenys“ vyr. inžinierius.
- R. Šlekonienė - UAB „Plungės vandenys“ ekonomistė.


Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės - finansinės veiklos klausimus, formuoja ir organizuoja bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina metinius finansinių ataskaitų rinkinius. 2016 metais įvyko 5 valdybos posėdžiai, kurių metu valdyba analizavo įmonės finansinę veiklą ir rezultatus, išnagrinėjo ir pritarė 2015 m. finansinėms ataskaitoms, sprendė

iškilius klausimus dėl tinklų plėtros, projektų vykdymo, beviltiškų ir abejotinų vartotojų skolų, bei kitus, įmonės veiklai reikšmingus klausimus.

Bendrovės vadovas - direktorius Antanas Borumas. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas organizuojantis įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, siekiant kuo mažesne savikaina užtikrinti stabilią ir efektyvią įmonės veiklą.

1 pav. UAB „Plungės vandenys“ valdymo struktūra


UAB „PLUNGĖS VANDENYS“
ŪKINĖS VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

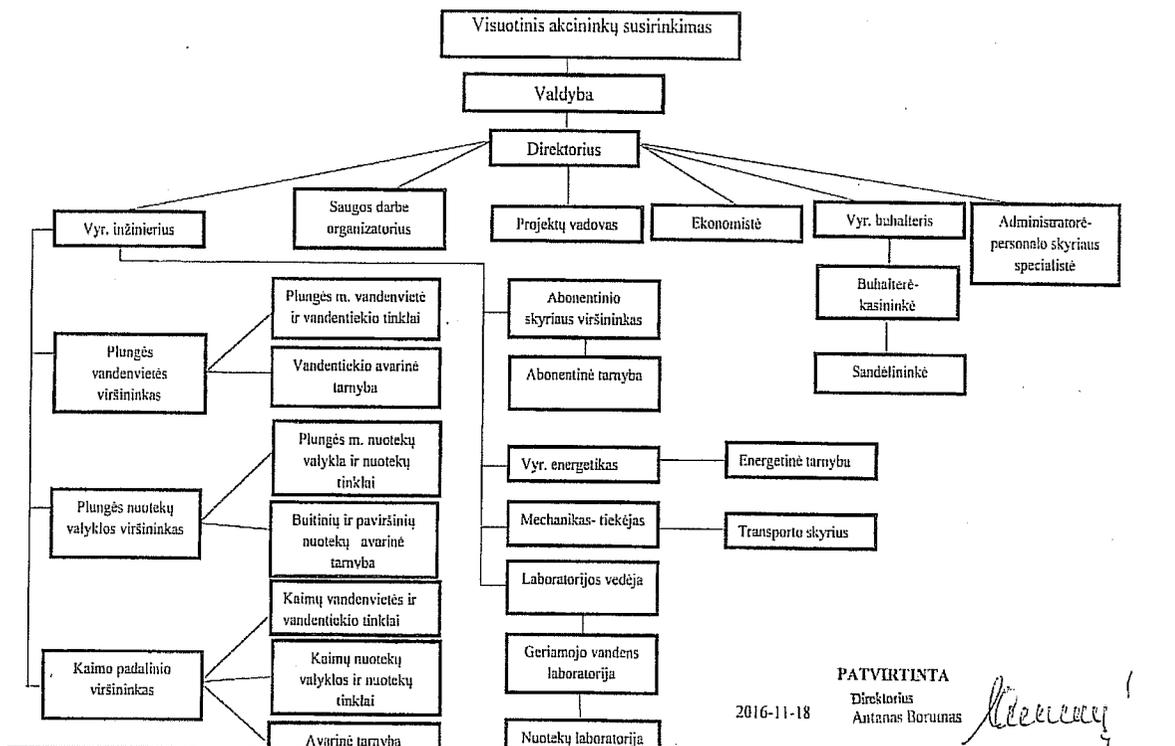


Ataskaitinių metų pabaigoje buvo 71,5 darbo etatai. Bendrovėje dirbo 71 darbuotojas, iš jų:

- vandens gavyboje - 9,
- vandens tiekime - 8,
- geriamojo vandens laboratorijoje - 3,
- nuotekų laboratorijoje - 2,
- nuotekų surinkimo veikloje - 11,
- nuotekų valymo veikloje - 12,
- transporto tarnyboje - 3,
- pardavimo tarnyboje - 8, iš jų:
 - 4 kontrolieriai,
 - 2 abonentinio skyriaus specialistai,
 - 2 apskaitos prietaisų montavimo - keitimo darbuotojai.
- Administracijoje - 16.

Per 2016 metus įdarbinti 7 darbuotojai, tačiau prisidėjo tik 1 darbo etatas. 2 darbuotojai įdarbinti vandens gavybos veikloje, 1 - vandens pristatymo veikloje, 1 - nuotekų surinkimo veikloje, 2 - nuotekų valykloje ir 1 administracijoje. 3 bendrovės darbuotojai pakeitė pareigas, 4 darbuotojai išėjo iš darbo, o 1 darbuotoja išėjo vaiko priežiūros atostogų. Vyrų ir moterų santykis pasikeitė nežymiai – 48 vyrai ir 23 moterys. 2016 metais bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis - 51,01 metai. Darbuotojų skaičius pagal amžių pateikiamas 2 pav. Didžiausia dalį sudaro 51 - 60 metų darbuotojai (40,8 proc.).

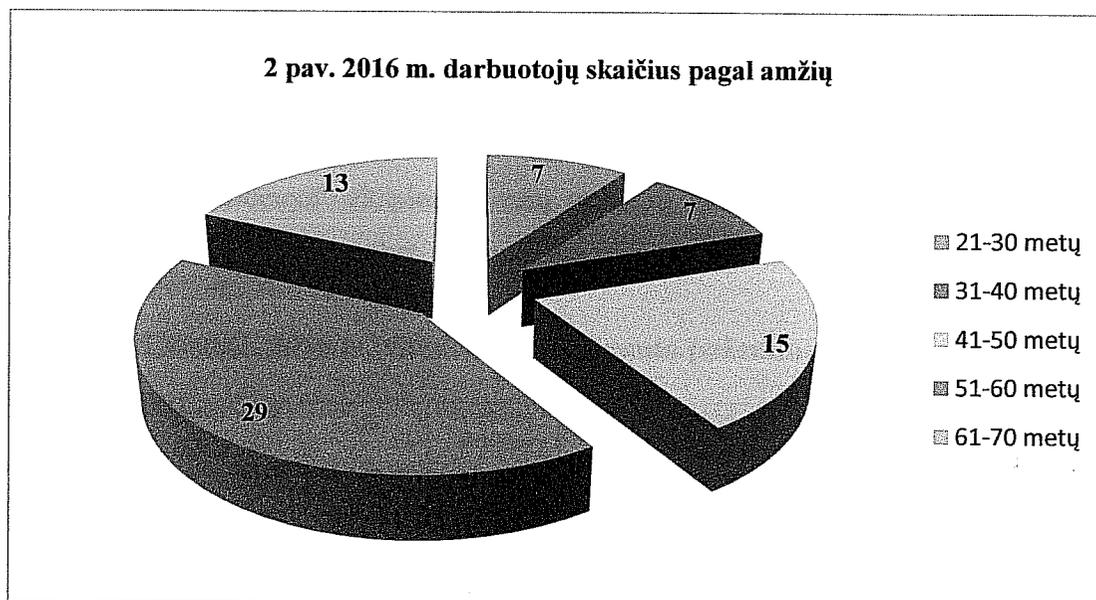

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2016 m. lyginant su 2015 m. didėjo 8,0 proc. (žr. pav. 3). Darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimą įtakojo minimalios mėnesinės algos padidėjimas šalyje.

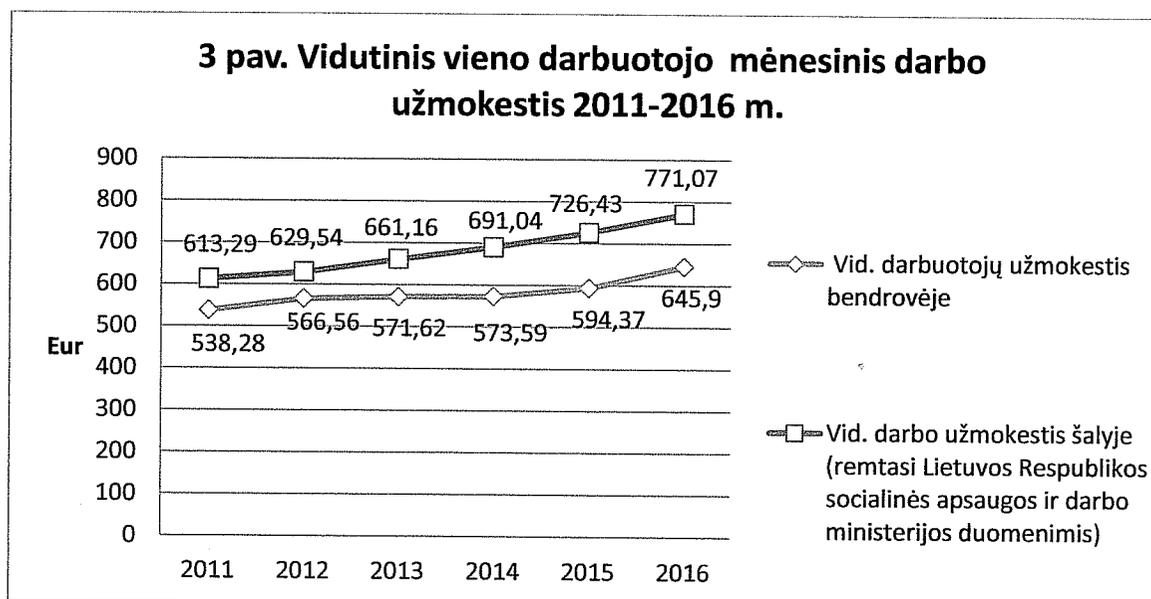

3. BENDROVĖS VEIKLA

UAB „Plungės vandenys“ pagrindinė vykdoma veikla:

- Geriamojo vandens tiekimas - gavyba, ruošimas ir tiekimas.
- Nuotekų tvarkymas - surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.

3.1 Geriamojo vandens tiekimas

UAB „Plungės vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 35 vandenvietės, 53 arteziniai gręžiniai, 4 vandens pakėlimo stotys, 12 geriamo vandens gerinimo įrenginių, 11 vandens bokštų, 2 rezervuarai, 204 hidrantai ir 234,8 km vandens tinklų.


UAB „Plungės vandenys“ eksploatuojamų gręžinių našumas 5856 tūkst. m³ vandens per metus. 2016 m. pakelta 1299,5 tūkst. m³ geriamo vandens.

1 lentelė. 2016 m. vandenvietėse išgauto požeminio vandens kiekis

Eil. Nr.	Vandenvietė	Gręžinių skaičius	Išgauto vandens kiekis m ³	Aptarnaujama teritorija
1.	Plungės miesto vandenvietė	9	1058699	Plungės m., Noriškių k., Macenių k., Kaušėnų k., Prūsalių k., Varkalių k., Pakerų k., Babrungo k., Truikių k.
2.	Karklėnų k. vandenvietė	1	5860	Karklėnų k.
3.	Kulių mstl.vandenvietė	2	16570	Kulių mstl., Kumžaičių k.
4.	Stalgėnų k. vandenvietė	2	12710	Stalgėnų k.
5.	Milašaičių k. vandenvietė	1	5610	Milašaičių k.
6.	Babrunėnų k. vandenvietė	1	260	Babrunėnų k.
7.	Didvyčių k. vandenvietė	1	6770	Didvyčių k., Lieplaukalės k.
8.	Glaudžių k. vandenvietė	1	6500	Glaudžių k.
9.	Jovaišiskės k. vandenvietė	1	2390	Jovaišiskės k.
10.	Platelių mstl. vandenvietės	4	28860	Platelių mstl.
11.	Beržoro k. vandenvietė	2	1970	Beržoro k.
12.	Gintališkės k. vandenvietė	2	8550	Gintališkės k.
13.	Dovainių k. vandenvietė	1	2740	Dovainių k.
14.	Užpelkių k. vandenvietė	1	510	Užpelkių k.
15.	Gilaičių k. vandenvietė	1	540	Gilaičių k.
16.	Šateikių k. vandenvietė	2	14160	Šateikių k.
17.	Narvaišių k. vandenvietė	1	8510	Narvaišių k.
18.	Kadaičių k. vandenvietė	1	1220	Kadaičių k.
19.	Alksnėnų k. vandenvietė	1	3440	Alksnėnų k.
20.	Aleksandravo k. vandenvietė	2	10830	Aleksandravo k.
21.	Žlibinų k. vandenvietė	2	10820	Žlibinų k.
22.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.1	1	2980	Kantaučių k.
23.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.2	1	9770	
24.	Keturakių k. vandenvietė	1	2040	Keturakių k.
25.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.1	1	26660	Ž.Kalvarijos mst.
26.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.2	1	-	Ž.Kalvarijos mst.


27.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.3	1	2040	Ž.Kalvarijos mst.
28.	Gegrėnų k. vandenvietė	1	9450	Gegrėnų k.
29.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.1	1	15410	Alsėdžių k.
30.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.2	1	3910	
31.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.3	1	1070	
32.	Merkelių k. vandenvietė	1	2000	Merkelių k.
33.	Stanelių k. vandenvietė	1	9080	Stanelių k.
34.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 1	1	4770	Grumblių k.
35.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 2	1	2850	
iš viso išgauta:			1299549	

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausiai vandens išgaunama Plungės miesto vandenvietėje - 80,2 proc., mažiausiai - Babrungėnų k. vandenvietėje (0,02 proc). 2016 m. per parą vidutiniškai buvo išgaunama 3560 m³ vandens, o tai 6,1 proc. daugiau nei 2015 m.

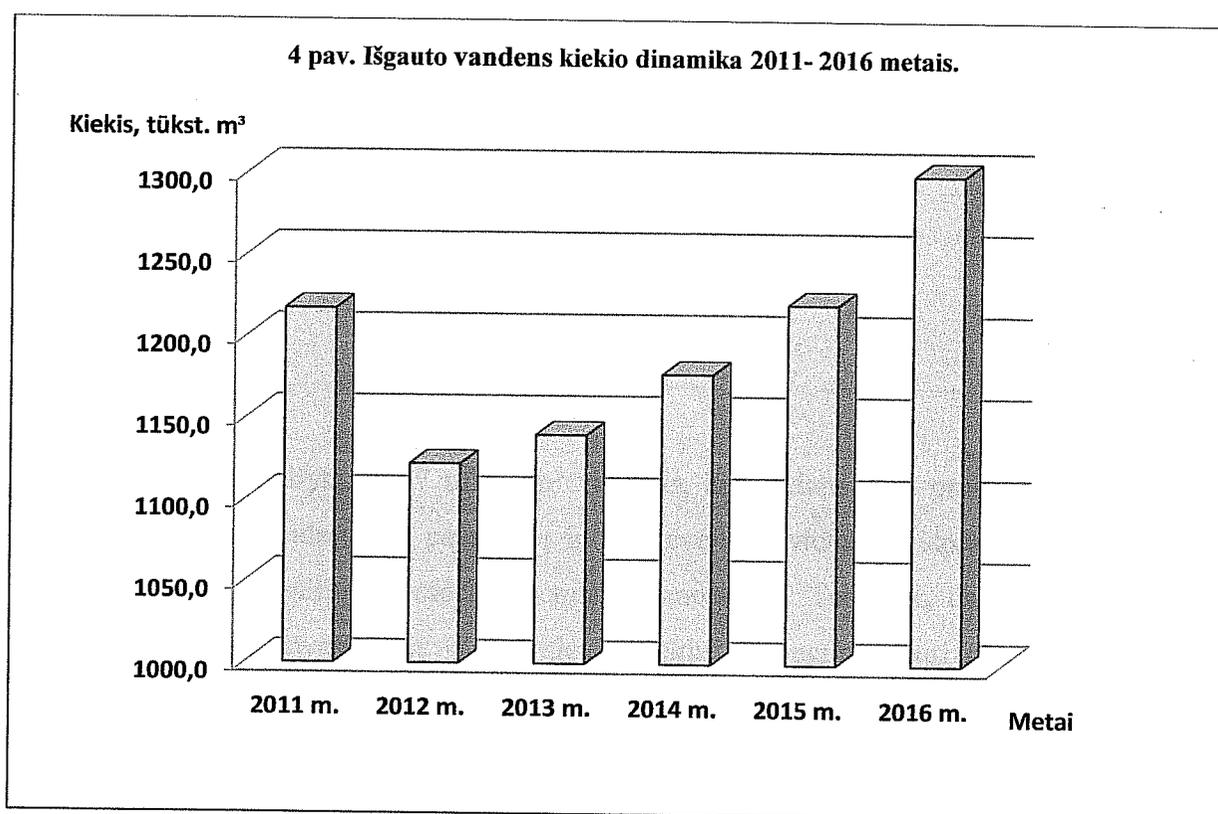

Pastaruosius metus išgauto vandens kiekis kasmet didėjo. Tai įtakojo naujų vartotojų prisijungimas ir gamybinių įmonių veiklos apimčių didėjimas. Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo. 2016 metais 90,69% patiekto vandens atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus. Bendrovės tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija. Per 2016 metus geriamojo vandens tyrimų laboratorija ištyrė 743 mėginius, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija - 331 mėginius.

2016 metais geriamo vandens realizuota 1000,0 tūkst. m³. Dėl vykdomų vandentiekio tinklų infrastruktūros plėtros, įmonių gamybinės apimtys padidėjimo, geriamojo vandens 2016 m. parduota 5,6 % daugiau negu 2015 metais. Vandens suvartojimas pasiskirsto taip: 53,60 % - gyventojams, 46,40 % - įmonėms ir organizacijom (žr. pav. 5). Vienas aptarnaujamos teritorijos gyventojas savo namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 52,1 litrus vandens per parą.

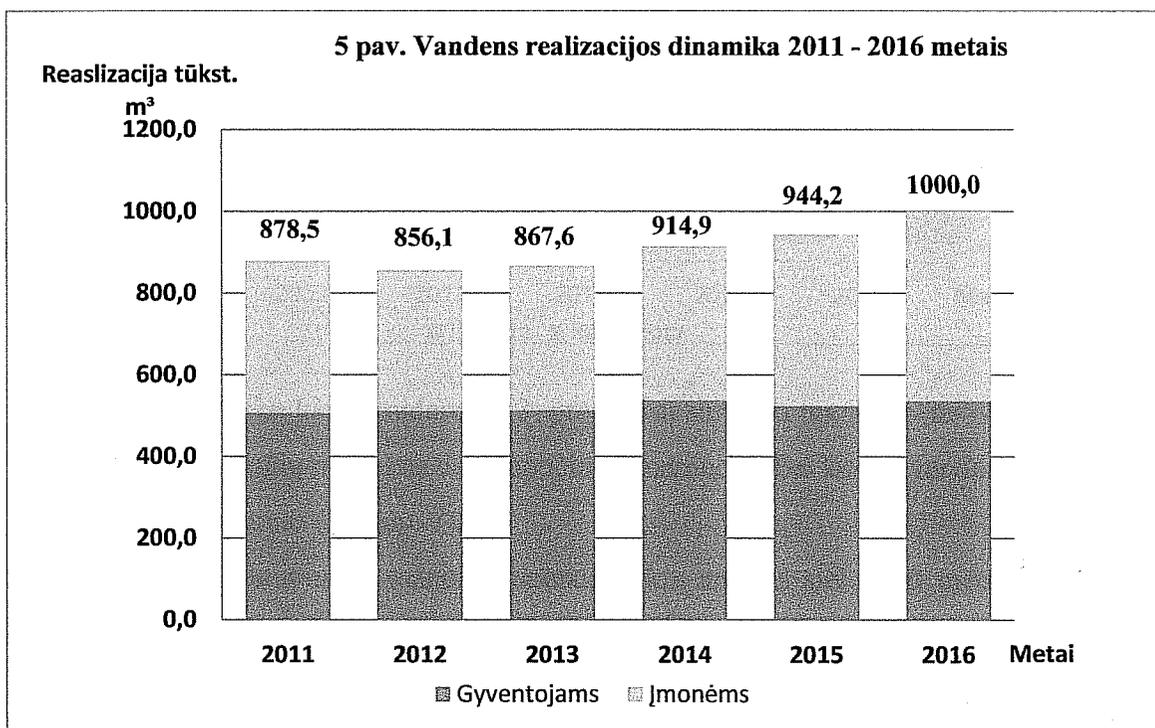


2016 m. neapskaičiuota 280,7 tūkst. m³ vandens, kas sudaro 21,6 proc. viso išgauto kiekio. Vandens netektys susidaro dėl pasenusių ir susidėvėjusių vidaus ir išorės vandentiekio tinklų, skaitiklių poveikio įvairiomis mechaninėmis priemonėmis. Taip pat, dalis vartotojų ne laiku deklaruoja vandens suvartojimą. Vandentiekio tinklų avaringumas turi didelę įtaką bendrovės veiklai. Per 2016 metus likviduotos 168 vandentiekio avarijos. Bendrovės avarinės brigados atlieka kontrolinę vandentiekio tinklų apžiūrą, ieško nematomų vandens nutekėjimų, atlieka gedimų remontus. Bendrovė kiekvienais metais pagal galimybes vykdo vamzdinių renovaciją.

3.2 Nuotekų tvarkymas


UAB „Plungės vandenys“ eksploatuoja 83 nuotekų perpumpavimo stotis, 15 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis - 199,4 km. Bendrovė eksploatuoja Plungės miesto ir Platelių, Aleksandravo, Kantaučių, Karklėnų, Milašaičių, Narvaišių, Stalgėnų, Žlibinų, Stanelių, Šateikių, Gegrėnų, Kulių, Alsėdžių ir Ž. Kalvarijos gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas.

2016 m. surinkta ir išvalyta 1709,4 tūkst. m³, realizuota 1174,5 tūkst. m³ buitinių nuotekų. Nuotekų realizavimo apimtys 2016 m. padidėjo 14,3 proc. palyginus su 2015 m. realizacija (žr. pav. 6).

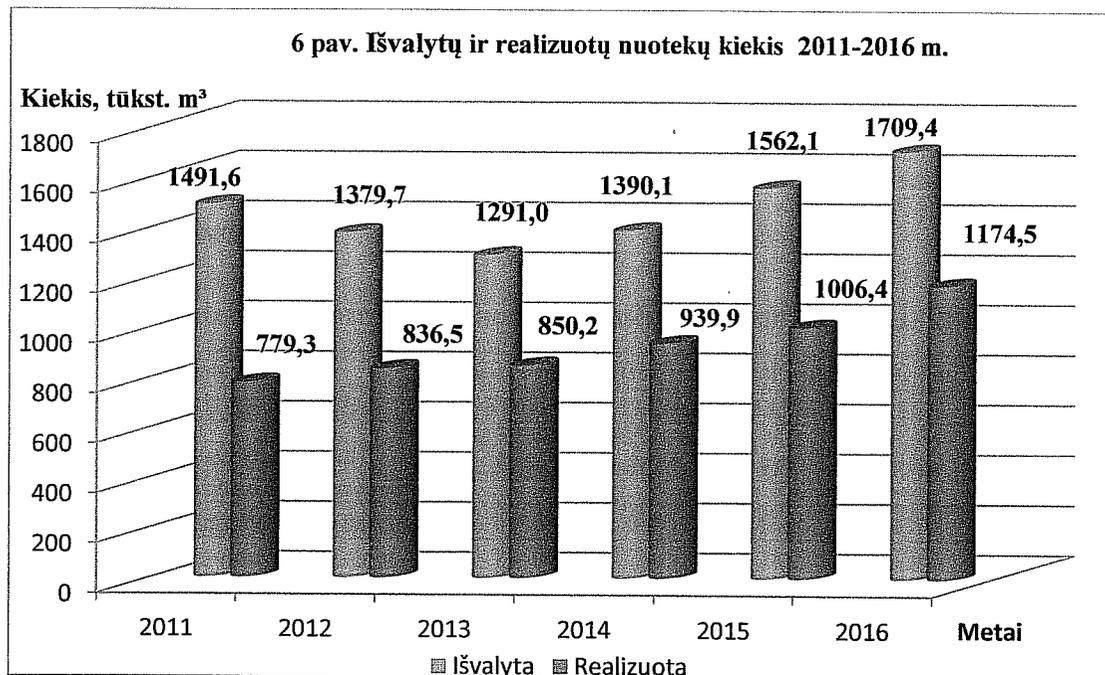

Neapskaitytų nuotekų kiekis sudaro 31,3 proc. visų surinktų nuotekų - tai nuotekų infiltracija tinkluose, vandens netekčių nuotekos daugiabučiuose namuose, bei karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas (žr. pav. 7).

Plungės mieste ir kaimuose esančių nuotekų tinklų amžius siekia 30 metų ir daugiau. Dėl vamzdžių įlūžimų, blogų sujungimų vamzdžiai užsikemša ir į tinklus patenka gruntinis vanduo. 2016 metais nuotekų tinklų avarinė tarnyba likvidavo 1363 kanalizacijos avariją. Iš jų tinkluose – 699, daugiabučiuose – 664.

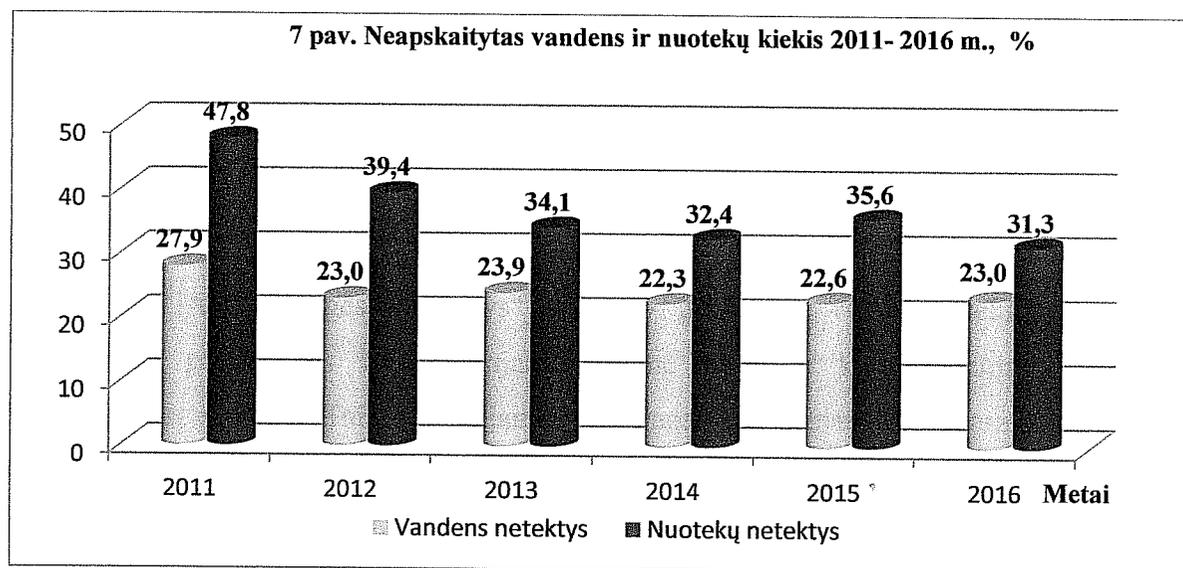

Plungės miesto, Varkalių, Noriškių, Prūsalių, Kaušėnų ir Babrungo k. nuotekos surenkamos ir išvalomos Varkalių k. esančioje Plungės miesto nuotekų valykloje. 2016 m. visos nuotekos atitiko Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos nustatytus normatyvus ir buvo išleistos į Mažosios Sruojos upę, kuri išteka į Minijos upę.

3.3 Vartotojai

2016 metais UAB „Plungės vandenys“ teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojami 11956 vartotojai ir 460 abonentai (įmonės, organizacijos, veiklą vykdančios fiziniai asmenys).

2 lentelė. Vartotojų ir abonentų skaičiaus dinamika 2011- 2016 metais

Metai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
VARTOTOJŲ SKAIČIUS	11012	11126	11390	11610	11835	11956
<i>1. Vartotojai, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos:</i>	<i>8404</i>	<i>8640</i>	<i>9171</i>	<i>9564</i>	<i>10002</i>	<i>10222</i>
gyvenantys daugiabučiuose namuose	6345	6335	6336	6198	6198	6198
gyvenantys individualiuose namuose	2059	2305	2835	3366	3804	4024
<i>2. Vartotojai, kuriems tiekiamas tik vanduo</i>	<i>2436</i>	<i>2317</i>	<i>2042</i>	<i>1863</i>	<i>1626</i>	<i>1523</i>
<i>3. Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos</i>	<i>172</i>	<i>169</i>	<i>177</i>	<i>183</i>	<i>207</i>	<i>211</i>
ABONENTŲ SKAIČIUS	452	448	452	455	469	460

Iš lentelės duomenų matyti, kad vartotojų skaičius kasmet didėjo. Šiais metais taip pat pastebima, kad vartotojų, kuriems tiekiamas tik vanduo, skaičius mažėjo, o vartotojų, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos, skaičius priešingai - didėjo. Tai sąlygoja nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra tuose kvartaluose, kur jau buvo centralizuotai tiekiamas vanduo. Daugiabučiuose gyvena 60,6 proc. vartotojų, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos, individualiuose namuose – 39,4 proc.

Abonentų skaičius nuo 2012 m. iki 2015 m. kasmet didėdavo, tačiau lyginant 2016 m. ir 2015 m. abonentų skaičius sumažėjo 1,9 proc.

4. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

4.1 Pajamos

Pagrindinė UAB „Plungės vandenys“ veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Be pagrindinės veiklos pajamų, įmonė gauna ir kitos veiklos, kurios kainos nereguliuojamos, pajamų. Tai būtų pajamos už transporto paslaugas, laboratorinius tyrimus, apskaitos prietaisų montavimo (vartotojui pažeidus infrastruktūros naudojimo taisykles), tinklų remonto paslaugas, nuomos pajamos už sumontuotą duomenų perdavimo įrangą (antenas) ant vandens bokštų ryšių perdavimo įmonėms ir kitos pajamos. Finansinės-investicinės veiklos pajamoms priskiriamos baudų ir delspinigių pajamoms.

Per 2016 m. UAB „Plungės vandenys“ uždirbo 2299,8 tūkst. Eur pajamų, o tai 213,1 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m.

3 lentelė. 2016 metų pajamų šaltiniai


PAJAMŲ ŠALTINIAI	tūkst. Eur.
2015 M. PAJAMOS	2299,8
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2282,09
Vandens tiekimo pajamos	810,45
Nuotekų tvarkymo pajamos	1348,97
Pardavimo pajamos	122,67
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13,0
Laboratorijos paslaugų pajamos	3,59
Metalo ir kt.atliekų pardavimo pajamos	0,07
Apskaitos prietaisų montavimo pajamos	0,97
Vandentiekio tinklų rem.paslaugų pajamos	0,25
Kitos vandens tiekimo padalinių pajamos	0,48
Kitos netiesioginių padalinių pajamos	7,6
FINANSINĖS-INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4,7
Baudų ir delspinigių pajamos	4,74

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2016 m. iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos įmonė uždirbo 2159,5 tūkst. Eur pajamų, o tai sudarė 93,9 proc. visų uždirbtų pajamų. Vandens tiekimo pajamos sudarė 35,2 proc., nuotekų tvarkymo pajamos – 58,7 proc. visų uždirbtų pajamų. Pardavimo kainos pajamos sudaro 5,4 proc. visų pagrindinės veiklos pajamų. Kitos veiklos ir finansinės – investicinės veiklos pajamos sudarė 0,8 proc. visų bendrovės pajamų.

4.2 Sąnaudos

2016 m. bendrovės sąnaudos siekė 1.968,6 tūkst. Eur. Didžiausią dalį užėmė darbo sąnaudos, net 38,7 proc. Darbo užmokestis sudarė 75,9 proc. visų darbo sąnaudų, socialinis draudimas – 23,40 proc., darbo saugos priemonės – 0,5 proc., įmokos į garantinį fondą – 0,2 proc.


Išlaidos elektros ir šilumos energijai sudaro 16,5 proc. visų sąnaudų. Per 2016 m. suvartota 3528,5 tūkst. kWh elektros energijos. Suvartotos elektros energijos sąnaudos 2016 m. sudarė 318,5 tūkst. Eur.

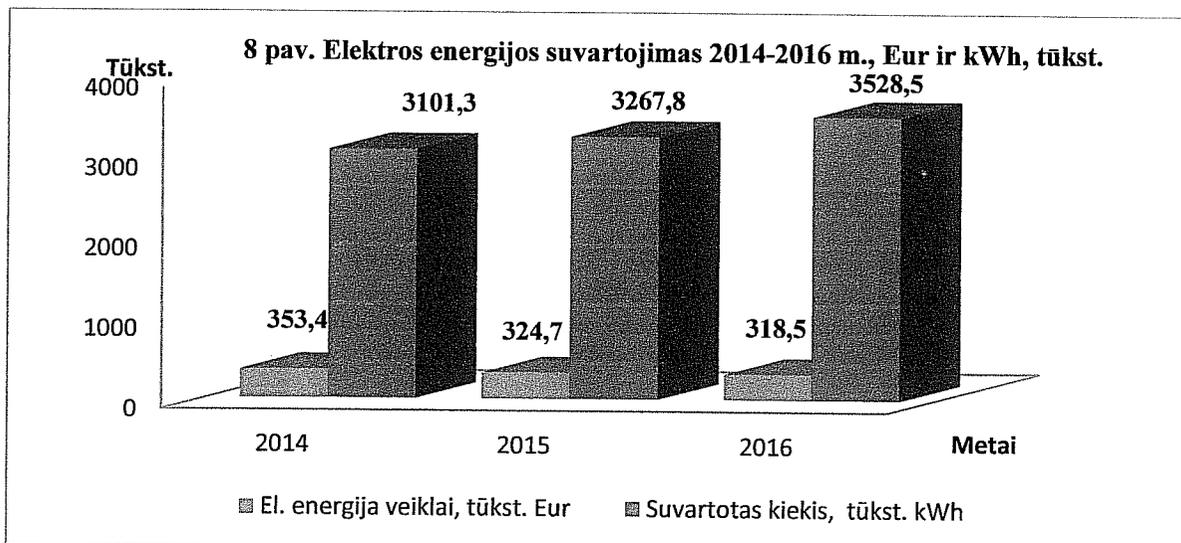

Suvartotas elektros energijos kiekis kiekvienas metais kykla dėl didėjančios vandens ir nuotekų realizacijos, tačiau sąnaudos kiekvienais metais priešingai – mažėja. To priežastis mažėjančios elektros energijos kainos.


Turto įsigyto nuosavomis lėšomis amortizacijos sąnaudos 2016 m. sudarė 315,6 tūkst. Eur. Dotuoto turto nusidėvėjimas ir amortizacija veiklos rezultatams įtakos neturi.

Mokesčių sąnaudos sudaro 5,9 proc. bendrųjų metinių sąnaudų. Per 2016 metus sumokėta už gamtos taršą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 6,6 tūkst. Eur, gamtos išteklių mokestis - 74,3 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis - 1 tūkst. Eur, mokestis Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai - 5,7 tūkst. Eur.

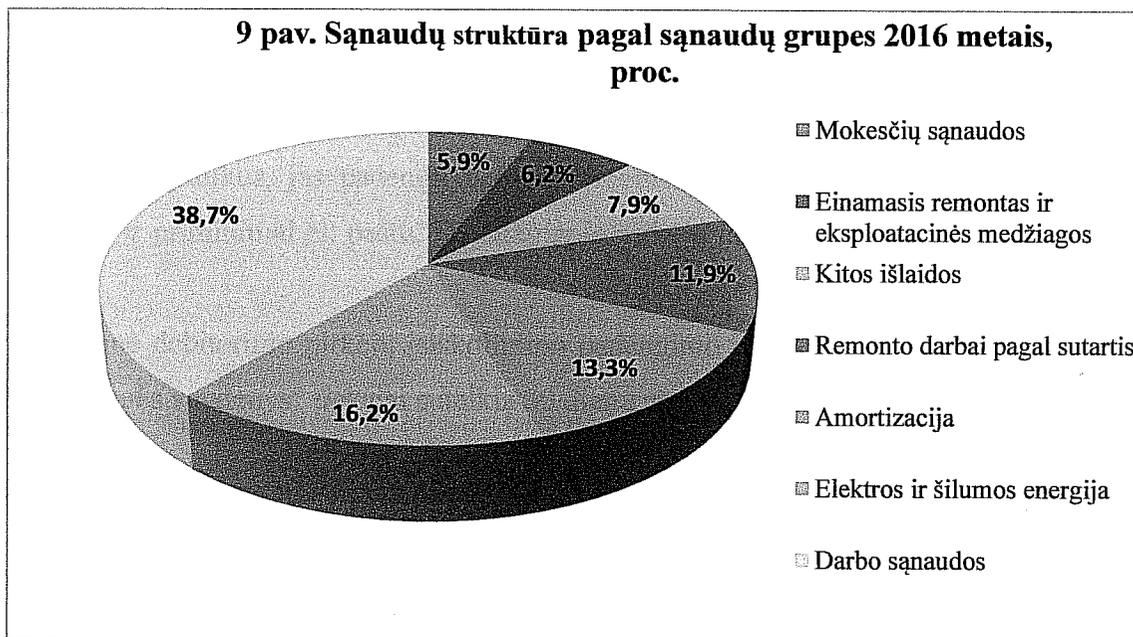

4.3 Pelningumas

Bendrovė nuo 2009 metų veiklą vykdo pelningai. Bendrovė 2016 metus baigė su 331,2 tūkst. Eur pelnu, o tai 33,2 proc. daugiau nei 2015 m. Skolų biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui nėra.

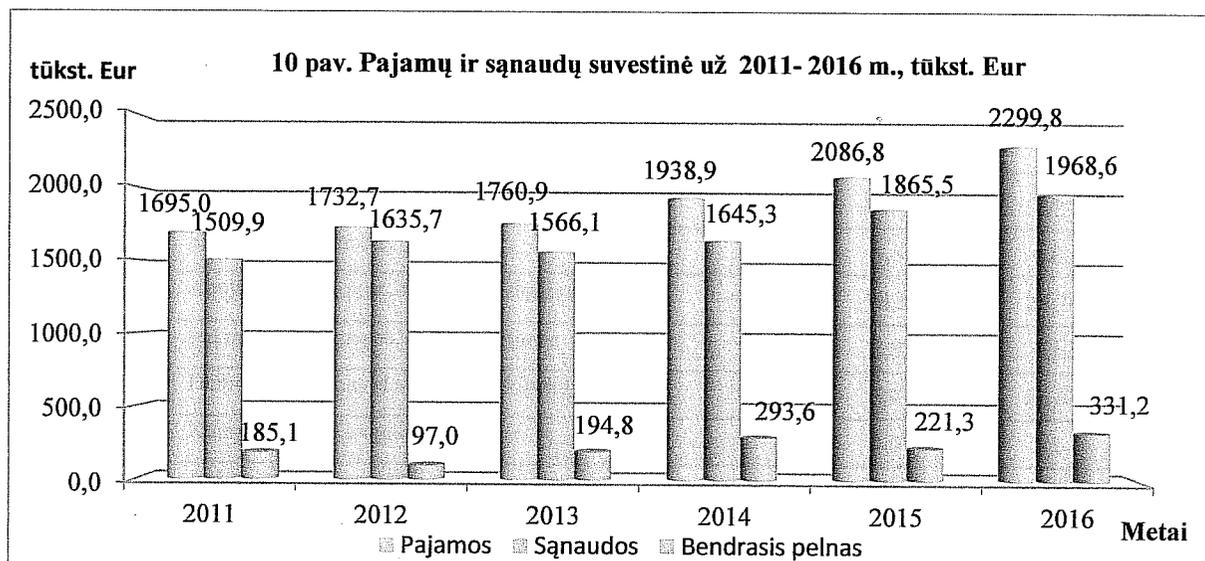

Grynasis bendrovės pelningumas 2016 m. – 14,5 proc. (2015 – 10,8 proc.). Taigi, kiekvienas įmonės pardavimų euras atneša beveik 15 centų grynojo pelno.

4.4 Pirkėjų įsiskolinimas

2016 metų gruodžio 31 dienai gyventojų ir įmonių skolos už vandenį ir nuotekas sudarė 256,0 tūkst. Eur, iš jų gyventojų – 81,7 tūkst. Eur, įmonių ir organizacijų – 174,25 tūkst. Eur. Ataskaitinius metus palyginus su praėjusiais, vartotojų ir abonentų skolos išaugo 15,3 proc. Didžiausias skolininkas tarp įmonių - UAB „Plungės šilumos tinklai“. Šios įmonės mokėtina suma 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 40,5 tūkst. Eur. Didžiulės skolos yra svarbus rodiklis, kadangi bendrovė tiekia vandenį, kuris turi būti tiekiamas nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo to ar už jį sumokėta ar ne. Išieškant įsiskolinimus, įteikiami įspėjimai apie susidariusį įsiskolinimą, nesumokėjus skolos išieškoma per teismą. Skolininkams suteikiama galimybė sudarius skolos išsimokėjimo grafikus, jas padengti dalimis. Įmonėms dėl susidariusių įsiskolinimų siunčiami pranešimai ir priminimai el. paštu. Detaliau apie pirkėjų įsiskolinimą išanalizuota aiškinamajame rašte.

Vidutinė debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo įmonei trukmė 2016 m. yra 41 diena. UAB „Plungės vandenys“ tiekėjai suteikia 30 dienų atsiskaitymo terminą.

4.5 Įgyvendintos investicijos

UAB „Plungės vandenys“ 2013 - 2017 m. perspektyvinio veiklos ir plėtros plano (iš įmonės lėšų) įvykdymas 2016 m. pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Veiklos ir plėtros plano vykdymas 2016 m.

Eil.Nr.	Darbai	planas	faktas
1	Uždarnosios armatūros keitimui	84	21,4
2	Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra	159,3	187,8
3	Vandenviečių sanitarinių zonų apsaugos modernizavimas	11,6	137,2
4	Kaimo seniūnijų vandentvarkos objektų rekonstrukcija, remontas	29	15,6
5	Vandens nugeležin. įrenginiai	115,8	57
6	Pastatų remontai, rekonstrukcijos	2,9	0
7	Vandens bokštų ir gręžinių kaimo seniūn. atnaujinimas, remontas, tamponavimas	20,3	11
8	Diagnostinės aparatūros, elektros ir spec. įrengimų įsigijimas	11,6	9,4
9	Siurblių atnaujinimas	5,8	4,8
10	Autotransporto, spec. transporto įsigijimas	78,2	24,7
11	Laboratorijos įrangos, baldų įsigijimas	5,8	5,1
12	Dumblo išvežimas iš aikštelių, aikštelių remontas	29	80,6
13	Kompiuteriai ir programinė įranga	2,9	2,3
14	Apskaitos prietaisų įsigijimas	5,8	31,9
15	Įmonės turto inventorinių bylų sudarymas	0	1

16	Kitas turtas	0	0,6
17	Priemonės Plungės NVĮ kvapų mažinimui	2,9	0
	iš viso:	564,8	590,2

Kiekvienais metais veiklos ir plėtros planas vykdomas pagal poreikį ir turimas lėšas. 2016 m. įgyvendinta investicijų 25,4 tūkst. Eur. daugiau nei buvo planuota. 55,1 proc. visų 2016 m. įvykdytų darbų sudaro investicijos į vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimą bei vandenviečių sanitarinių zonų apsaugos modernizavimą. 2016 m. vandentiekio tinklų paklota už 15,3 tūkst. Eur, nuotekų tinklų - 132,0 tūkst. Eur.

UAB „Plungės vandenys“ vykdamas veiklos ir plėtros plano įgyvendinimą pirmenybę teikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastruktūros plėtros, kokybės gerinimo ir užtikrinimo darbams.

4.6 Pagrindiniai įmonės neapibrėžtumų ir rizikos faktoriai

- Bloga geriamo vandens kokybė gyvenvietėse. Reikalingos nemažos investicijos vandens kokybei pagerinti;
- Mažėjantis gyventojų skaičius sąlygoja planuojamas surinkti pajamas;
- Vangus vartotojų jungimasis prie naujai nutiestų tinklų;
- Dažna Vyriausybės priimamų ir reguliuojančių įmonės veiklą teisės aktų kaita, taip pat daro neigiamą įtaką įmonės veiklai.

Šioms rizikoms paveikti įmonė svertų turi nedaug. Tačiau bus dedamos pastangos ir toliau ieškoti investicijų kokybiškam geriamam vandeniui tiekti, didinti vartotojų plėtrą, užtikrinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, tobulinti bendrovės valdymą.

Nepaisant įvykdytos plėtros ir nutiestų nuotekų ir vandens tinklų, nemaža dalis gyventojų iki šiol naudoja iškastinių šulinių, ar individualių gręžinių vandenį, kurio kokybė ne visada atitinka geriamo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Gyventojai nenoriai jungiasi prie nuotekų tinklų siekdami išvengti didesnių mokesčių. Ar dauguma gyventojų prisijungs prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, nutiestų ES paramos lėšomis, priklauso ne tik nuo įmonės pastangų bet ir nuo Savivaldybės. Kol vyksta vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra, aplinkosaugininkai galbūt ne taip intensyviai kontroliuoja, kaip gyventojai tvarko nuotekas, tačiau ateityje tokia kontrolė turėtų būti dažnesnė ir intensyvesnė.

4.7 Įmonės veiklos planai ir prognozės

Vadovaujantis įmonės 2013 - 2017 m. veiklos strategija įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros investicinius projektus, nuolat gerinant geriamojo vandens kokybę, planuojama mažinti išlaidas.

Norint įgyvendinti tolimesnius vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros darbus bus reikalingas papildomų lėšų poreikis. Bendrovė pateikė prašymą suteikti Europos investicijų banko perskolinamąją paskolą projektui, bendrai finansuojamam Europos Sąjungos fondų, finansuoti. Prašoma paskolos suma 1200,0 tūkst. Eur. Gavus finansavimą iš ES numatyta pakloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Glaudžių k. - 6,73 km, Jovaišiškių k. - 4,27 km., Kaušėnų k. - 2,93 km, Prūsalių k. - 6,26 km. Narvaišių kaimo vandenvietėje įrengti vandens geriamojo vandens gerinimo įrenginius, o Plungės mieste rekonstruoti 4,9 km vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklą.

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija patvirtino finansavimo skyrimą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektui. ES lėšomis finansuojama 85 proc., Savivaldybės biudžeto lėšomis - 15 proc. Planuojamas paviršinių nuotekų sistemos tvarkymas Plungės mieste.

2016 m. bendrovė į savo veiklos planą įtraukė kovos su korupcija programą. Programos tikslas užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą bendrovėje. Sudarytas priemonių planas užtikrins skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę bendrovės veiklą.

5 lentelė. Korupcijos prevencijos 2016-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Eil.Nr.	Priemonės	Įvykdymo terminai
1.	Siekiant sumažinti korupcijos atsiradimo galimybes, siekti viešumo, skaidrumo kontrolės, reikalingą informaciją skelbti viešai	Nuolat
2.	Pasirašytinai supažindinti darbuotojus su bendrovėje patvirtintais korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu.	Po korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo
3.	Užtikrinti bendrovės piniginių lėšų teisingą panaudojimą	Nuolat
4.	Viešuosius pirkimus vykdyti elektroninėje erdvėje (išskyrus mažos vertės pirkimus)	Viešųjų pirkimų vykdymo metu
5.	Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į darbą	Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys
6.	Užtikrinti tikslingą tarnybinio transporto panaudojimą	Nuolat
7.	Užtikrinti kontrolę dėl kuro degalų panaudojimo tarnybiniam transportui	Ne rečiau kaip du kartus per metus
8.	Užtikrinti bendrovės materialinių vertybių teisingą apskaitą ir panaudojimą	Nuolat
9.	Piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimas	Gavus skundą ar prašymą
10.	Teisingas sutarčių sudarymas su įmonėmis ir gyventojais, bei tikslingas skaitiklių parodymų nurašymas.	Nuolat
11.	Bendrovės darbuotojų etikos taisyklių laikymasis.	Nuolat

UAB „Plungės vandenys“ ir toliau numato siekti šių pagrindinių tikslų:

- suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis kuo didesnei Plungės rajono gyventojų daliai;

- užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą;
- patikimai surinkti nuotekas ir jas išvalyti pagal nustatytus normatyvus, minimaliai padarant žalą aplinkai;
- išspręsti nuotekų valymo dumblo tvarkymo problemą;
- aktyviai dalyvauti įgyvendinant ES lėšomis vykdomus projektus;
- užtikrinti, kad teikiamų paslaugų kokybė ir savikaina atitiktų vartotojų mokumą;
- ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų išieškojimui;
- mažinti vandens netektis ir infiltraciją.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, followed by a vertical line and a small flourish at the end.

Antanas Borumas